


其余

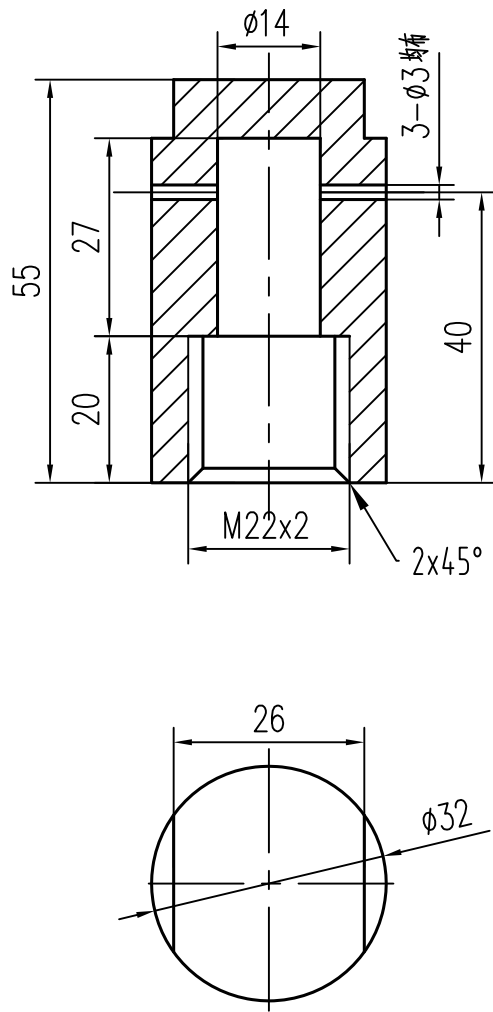

- 技术要求:
- 1、未注圆角R=3。
 - 2、铸钢件按《锅炉用耐热柱钢件技术条件》铸造和验收。
 - 3、风帽要求精密铸造开孔保持。
 - 4、本件为风帽No2，小孔开孔尺寸3- $\phi 3\phi$ ，风帽No2刷红漆。
 - 5、单台炉加工54件。

材料: ZG8Cr26Ni4Mn3NRe
单重: 0.4Kg

烟台龙源电力技术股份有限公司				工程名称	龙宇煤化工#3炉低氮改造工程
				设计阶段	施工图
审 定		设 计		风帽2-松动侧	
审 核		重量 Kg			
		比 例	1:3		
校 核		日 期		图 号	LYMHG3-J0501-02