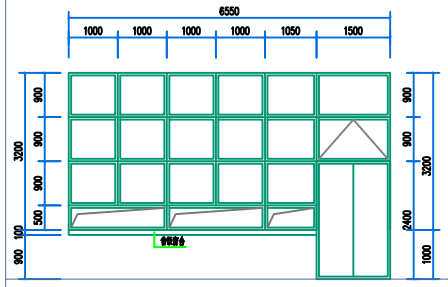

门窗编号	CC-1	洞口尺寸	6550X3200		
窗类型	铝合金中空玻璃固定窗（5+9A+5）		铝型材材质符合要求	厚度1.8mm，宽度不超100mm	

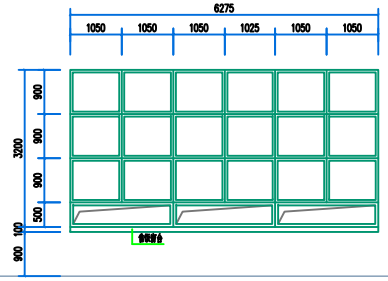

门窗编号	CC-2	洞口尺寸	6275X3200		
窗类型	铝合金中空玻璃固定窗（5+9A+5）		铝型材材质符合要求	厚度1.8mm，宽度不超100mm	



门窗编号	CC-1	洞口尺寸	1545X3200		
窗类型	铝合金中空玻璃固定窗（5+9A+5）		铝型材材质符合要求	厚度1.8mm，宽度不超100mm	

建筑构造统一做法表

一、地面做法

地面1：防滑陶瓷地砖地面(12YJ建201/32页)（适用部位：A楼） 除特别注明，卫生间

序号	构造做法	初地厚度
1	地砖铺实拍平，缝水泥浆勾缝	10
2	1:3干硬性水泥砂浆	40
3	食土浆一道	
4	C15混凝土垫层	60
5	3:7灰土或碎石垫C5水泥砂浆	150
6	食土浆一道	

备注：铺砖前需洒水，颜色由甲方确定

地面2：防滑陶瓷地砖水泥面(12YJ建201F/33页)（适用部位：A楼） 除卫生间，有水房间

序号	构造做法	初地厚度
1	防滑地砖铺实拍平，缝水泥浆勾缝	10
2	1:3干硬性水泥砂浆	30
3	1.5厚水性聚氨酯防水涂料(上层) +2.0mm厚聚合物水泥防水涂料(下层)	3.5
4	1:3水泥砂浆内掺5%防水剂找坡层最薄处	20(最薄处)
5	食土浆一道	
6	C15混凝土垫层	60
7	3:7灰土或碎石垫C5水泥砂浆	150
8	食土浆一道	

备注：铺砖前需洒水，颜色由甲方确定

三、顶棚做法

顶棚1：无机涂料顶棚(12YJ建3/91页)（适用部位：A楼） 除顶棚2之外的房间

序号	构造做法	初地厚度
1	现浇钢筋混凝土板底面油污干净	
2	底层粉刷不带砂子	3
3	面层粉刷不带草筋	2
4	刷混凝土一道，分遍涂平	
5	涂料底层涂料	
6	发挥底子，磨平	
7	无机涂料涂料面层涂料二道	

顶棚2：铝扣板吊顶（适用部位：A楼） 洗浴间、有水房间

序号	构造做法	初地厚度
1	现浇钢筋混凝土板底面油污干净	
2	混合砂浆顶棚表面(加掺5%防水剂)分层抹平	5
3	铝扣板吊顶	
4	铝合金方管龙骨，吊顶固定安装	

四、踢脚做法

踢脚1：面砖踢脚(12YJ1踢3C/61页) 除洗浴间等有水房间之外

序号	构造做法	初地厚度
1	踢脚专用基层砂浆刮糙	2
2	1:3水泥砂浆	7
3	1:2水泥砂浆	6
4	食土浆一道(用专用胶粘剂粘时无此道工序)	
5	1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(建筑胶专用胶粘剂)粘踢脚	4
6	面砖，缝水泥浆擦缝	7

六、内墙做法

内墙1：无机涂料墙面(12YJ1内墙1C/77页和2/110页)（适用部位：A楼） 除内墙2之外的房间

序号	构造做法	初地厚度
1	基层墙面处理	
2	混合专用基层砂浆刮糙	2
3	2:1:8水泥石灰砂浆	7
4	1:2水泥砂浆抹平	6
5	墙面抹灰基层	
6	刷混凝土界面剂，分遍涂平	
7	涂料底层涂料	
8	发挥底子，磨平	
9	无机涂料涂料面层涂料二道	

内墙3：瓷砖内墙面(12YJ1内墙8CF/81页)（适用部位：A楼） 卫生间等有水房间

序号	构造做法	初地厚度
1	基层墙面处理	
2	混合专用基层砂浆刮糙	2
3	1:1:6水泥石灰砂浆	7
4	1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平	6
5	混合砂浆刷粘结剂(1道)	1.5
6	食土浆一道(用专用胶粘剂粘时无此道工序)	
7	1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(建筑胶专用胶粘剂)粘瓷砖	
8	4~5厚瓷砖砖，白水泥浆擦缝表面砖缝清除干净	5

备注：瓷砖铺砖前需洒水，颜色由甲方确定

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量 1层	数量 总数	图集选用 图集名称	图集选用 选用部位	备注
防火门	FHMZ1524	1500X2400	5	5	12YJ4-2	参照3页GFM01-1024	钢制乙级防火门（非地下室钢制防火门）
窗	CC-1	6550X3200	1	1		立面分图详见本页	
	CC-2	6275X3200	1	1		立面分图详见本页	
	CC-3	1545X3200	1	1		立面分图详见本页	

注：所有门窗尺寸均为洞口尺寸，所有门窗数量均为参考，以图纸上实际数量为准。门窗大样仅为分图示意，门窗厂家对其安全性负责。

备注：

1、门窗开启线表示方法：实线表示外开，虚线表示内开。箭头表示推拉窗，无线表示固定窗。上悬窗应可开启角度大于70°。

2、本图门窗仅示意立面分格，施工时以实际尺寸为准。

3、所有外墙可开启窗扇均设纱扇，材料及固定方式设计单位自定。

4、外门窗气密性等级不应低于0.5h，高层建筑外开窗，应有加强型密封窗扇，除满足抗风压要求外。

5、除防盗门工程钢制防盗门外，其它门为钢制门。除防盗门与入户门之外，户内其他门属户自理。

6、厨房和卫生间的门应在下侧距地面留出不小于30mm的缝隙。

7、门窗洞口尺寸均为洞口尺寸，门窗洞口应留出装修厚度。

8、外门窗采用铝合金中空玻璃固定窗（5+9A+5）。

9、从下部向门窗内侧使用安全玻璃。(1)距离大于1.5m的窗玻璃或玻璃底边距地面小于500mm的落地窗；

(2)所有的出入口，门厅部位 (3)七层及七层以上建筑物外开窗

10、采用外窗均为铝合金中空玻璃固定窗（5+9A+5）传热系数2.2，所有户门应具有保温、隔声、防盗乙级防火等功能，户门传热系数1.7，首层单元门应设电子门禁，大堂应自动感应。

计权隔声量+粉红噪声频谱修正量（Rw+C）≥25dB；外窗隔音30DB.

11、外窗气密性能分级为4级，气密性能分级为7级，水密性能分级为3级，保温性能分级为4级，空气隔声性能分级为4级，采光性能分级为3级。

标记	数量	修改者	修改者	日期	河南龙宇能源股份有限公司车集煤矿职工食堂改造
设计	(签名)		分院长	(签名)	车集煤矿职工食堂改造 （图纸编号栏）
校对			项目负责人		共1页 | 第1页 | 比例 1:50
专业负责人	(签名)		施工图阶段		门窗表 门窗详图 构造做法表
审定人			建筑组		中英国际工程有限公司 Sino-British Engineering Co.,Ltd.
制图者姓名			年 月修制		